

サンプル

石綿分析結果報告書

発行日 2025年11月28日

注文No. 251003

報告書No. 250000



アスベスト調査分析株式会社

〒480-1118 愛知県長久手市横道2005番地

TEL: 0561-76-6507 / FAX: 0561-76-6508

計量証明事業登録 愛知県 濃度 第927号

作業環境測定機関登録番号 23-96

貴社より委託を受けた石綿(アスベスト)分析の結果を下記の通り報告します。

ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

件 名	●●●● 他撤去工事
-----	------------

試料採取日	2025年11月1日	試料受付日	2025年11月2日
分析の方法	JIS A 1481-1:2016 建材製品中のアスベスト含有率測定方法		
分析実施日	2025年11月26日 ～ 2025年11月28日		
分析責任者	杉山 恭一郎 <<日本作業環境測定協会 (JIS A1481-1,5 Aランク認定 No.2513A0073 号)>>		

施設名称	●●●●
------	------

[illegible]

【試料採取履歴】


試料名称	仕上塗材		
試料採取日	2025年11月1日	建築物の施工年等	-
試料採取場所の所在地	-		
施設の名称	●●●●		
施設の用途	●●●●		
採取場所/採取部位	外壁		
試料の形状	不定形	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名	株式会社 ●●●●		
採取選定者の所属と氏名	-		

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。

分析担当者	杉山 恭一郎 <<日本作業環境測定協会 (JIS A1481-1.5 Aランク認定 No.2513A0073 号)>>
-------	---

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	表層	白	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	非繊維状材料	白	15	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	薄灰	20	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4	塗材	クリーム	5	-	-	無
				-	-	
				-	-	
5	セメント系材料	灰白	10	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
6	塗材	クリーム	15	-	-	無
				-	-	
				-	-	
7	セメント系材料	灰	30	クリソタイル	0.1-5	有
				-	-	
				-	-	
8						

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）

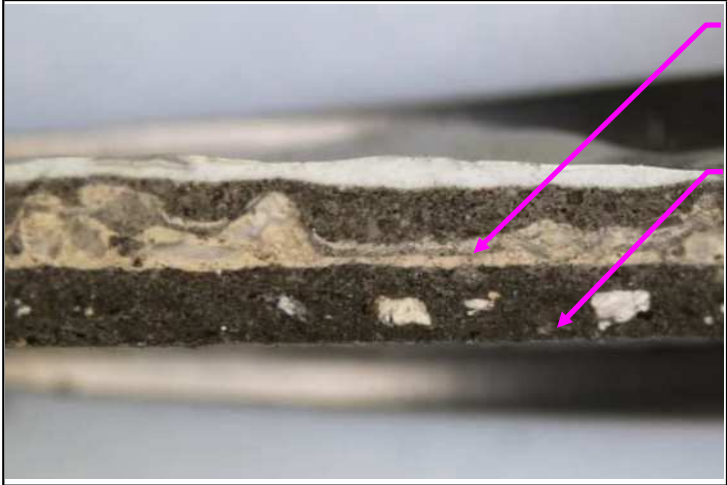

クリソタイル
含有

クリソタイル
含有

【偏光顕微鏡写真】



クリソタイル

添付なし

-

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ず一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

添付なし

-

【試料採取履歴】

試料名称	Pタイル		
試料採取日	2025年11月1日	建築物の施工年等	-
試料採取場所の所在地	-		
施設の名称	●●●●		
施設の用途	●●●●		
採取場所/採取部位	床		
試料の形状	板状	試料の大きさ	1cm ² ～10cm ² ×1
試料採取者の所属と氏名	株式会社 ●●●●		
採取選定者の所属と氏名	-		

※検体採取履歴書に記載いただきました情報に基づき記載し、記載がない場合は「-」を記載しております。


分析担当者	杉山 恭一郎 <<日本作業環境測定協会 (JIS A1481-1,5 Aランク認定 No.2513A0073 号)>>
-------	---

層	材質(部位)	色	層割合(%)	石綿の種類	推定質量分率(%)	石綿の有無
1	本体	ベージュ	90	-	-	無
				-	-	
				-	-	
2	接着剤	灰白	8	-	-	無
				-	-	
				-	-	
3	セメント系材料	灰	2	-	-	無
				-	-	
				-	-	
4						
5						
6						
7						
8						

【試料写真】（断面写真の場合:上面が表層部分）



【偏光顕微鏡写真】

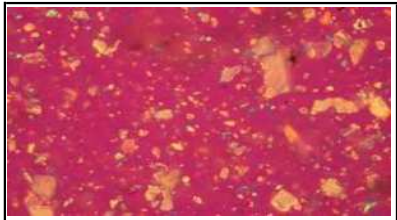

-

添付なし

-

添付なし

-

【備考】

※推定質量分率は概数であり、アスベストの含有量を以下の5区分で示す。定量分析の結果と必ず一致することを保証するものではない。

アスベストの含有量の5区分:「無検出(-)」、「検出」、「0.1-5%」、「5-50%」、「50-100%」

このうち「検出」は分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。